


J 系列 DPLSR [G06]：比例跟隨

◆接線圖

100~240VAC 50/60Hz

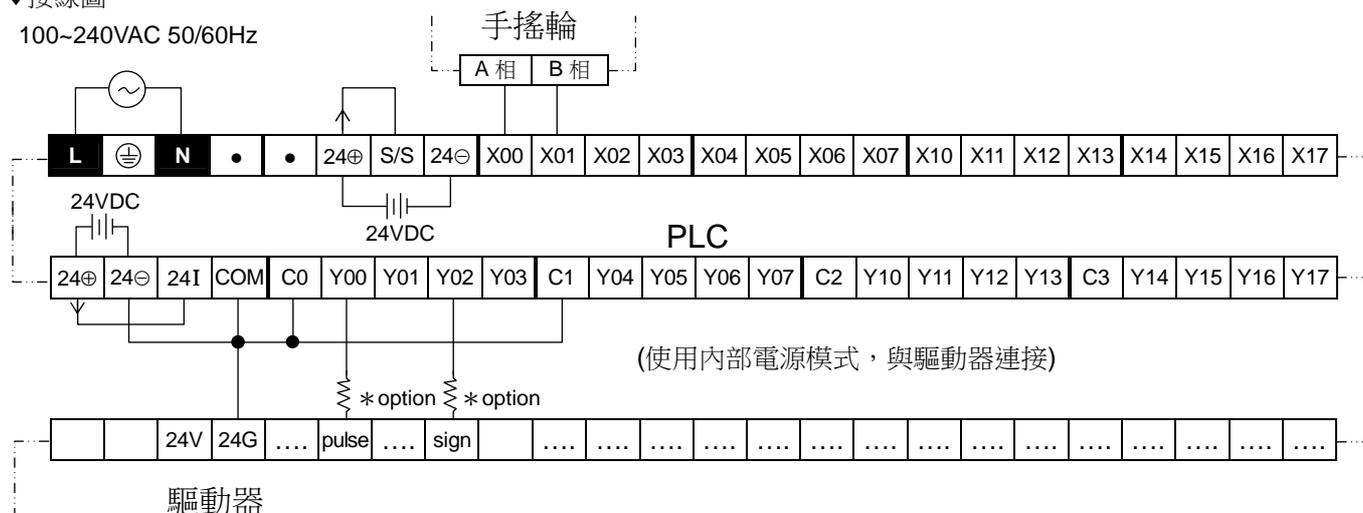

◆程式說明

PLC 開機 1 個掃描週期後，開始比例跟隨，以分子 1、分母 5 的齒輪比追隨 X0,X1 的信號。
追隨中，可即時變更分子及分母(分子須小於等於分母)

◆範例程式

